

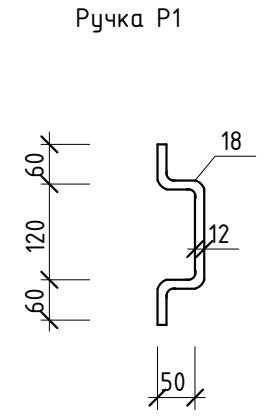
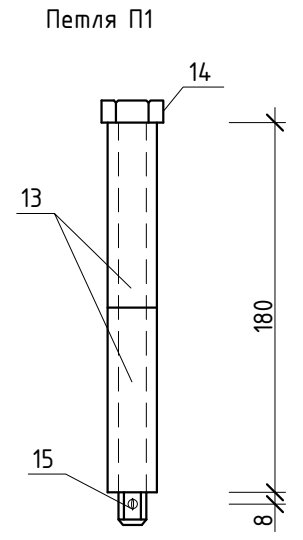
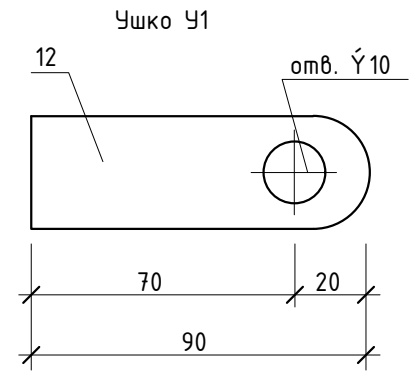
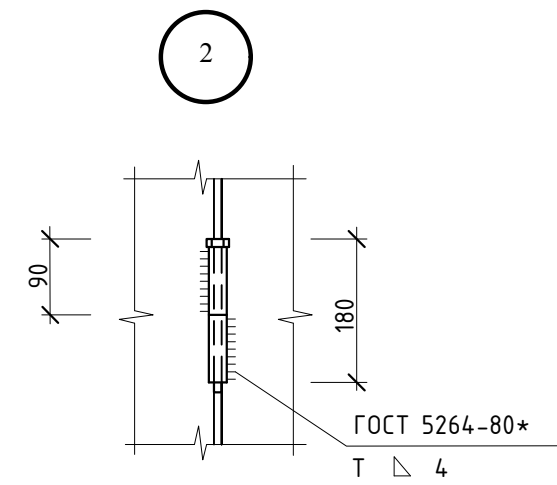
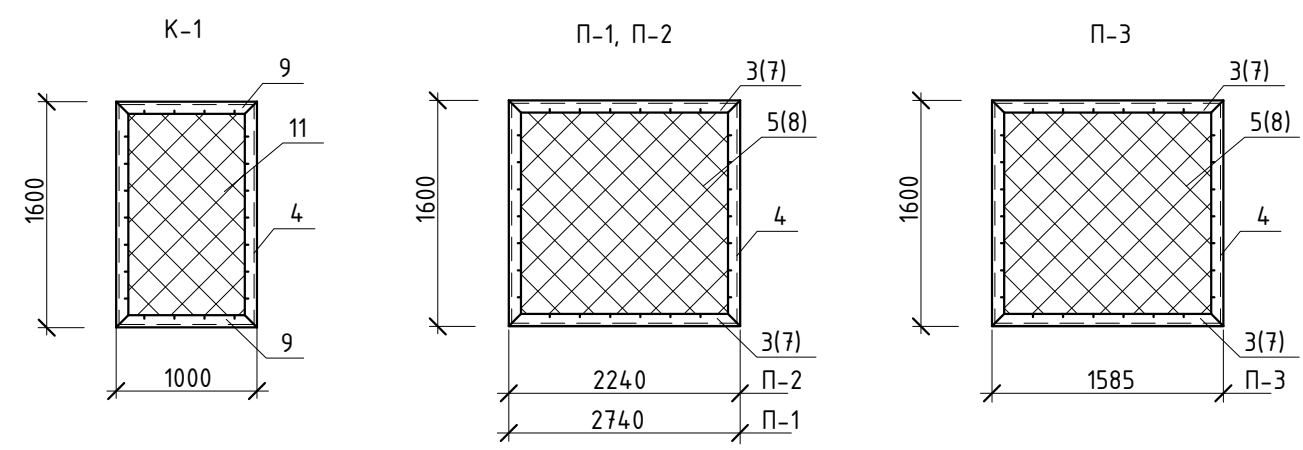


ПЛАН ОГРАЖДЕНИЯ ГРПШ

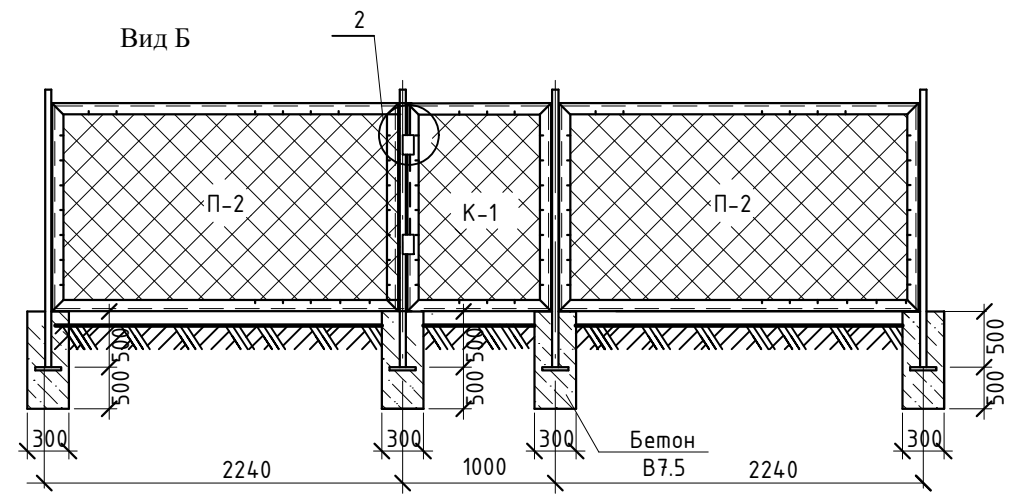


Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
------------	----------------	------------

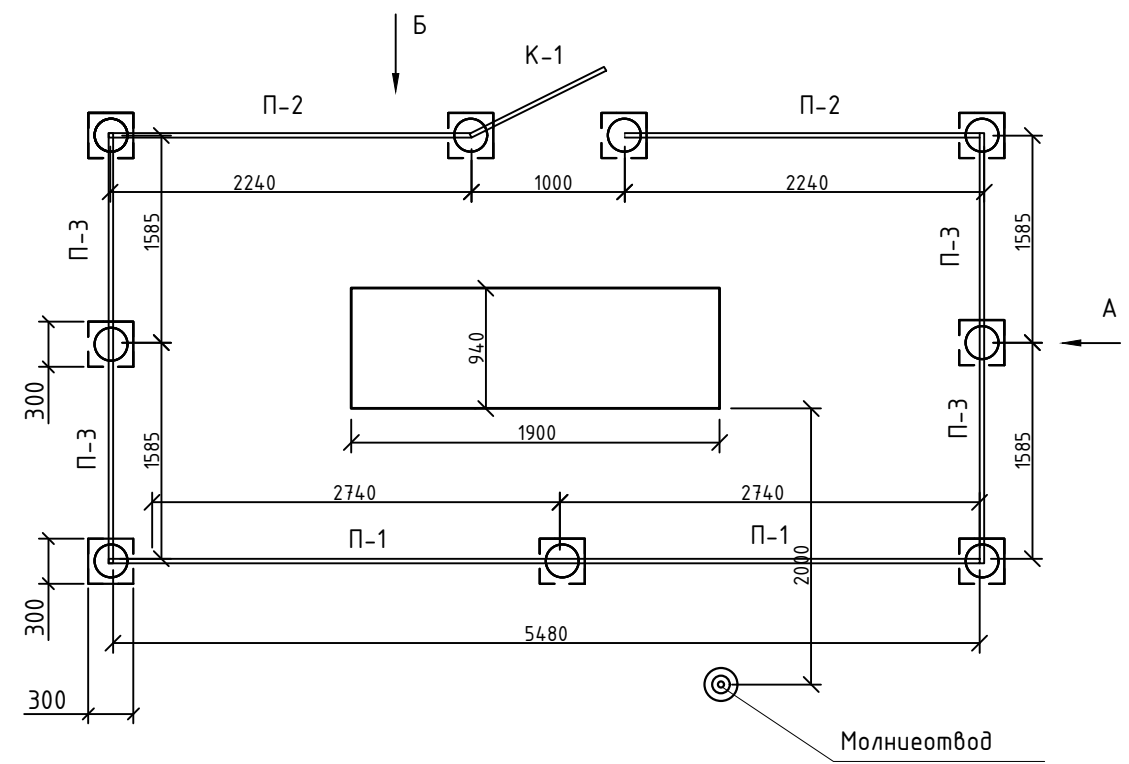


						140-21-ТКР.ГЧ			
						Газоснабжение сушилок в Б.Дороге, расположенных по адресу: 393810, Тамбовская обл., Староюрьевский район, с.Большая Дорога, ул.Полевая, д.18			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Наружное газоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Крылова			Ку	04.23		П	12	
ГИП	Торопов			Ф	04.23	Ограждение шкафного газорегуляторного пункта	ООО "ЦЭИ" г.Иваново		
Н.контр.	Орлов			О	09.20г				

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
СТ-1	см. данный лист	Стойка СТ-1	9	15.24	
1	ГОСТ 10704-91	Труба Ў 57х3,5 l=2000	1	7.38	
2	ГОСТ 8509-93	Л 40х4 l=200	1	2.42	
П-1	см. данный лист	Панель П-1	2	20.5	
3	ГОСТ 8509-93	Л 40х4 l=2740	4	2.42	
4	то же	Л 40х4 l=1500	4	2.42	
5	ГОСТ 5336-80*	Сетка 50-0Б 2740х1500	2	2.42	
6	ГОСТ 103-76*	— 4х40 l=60	20	1.26	
П-2	см. данный лист	Панель П-2	2	18.1	
7	ГОСТ 8509-93	Л 40х4 l=2240	4	2.42	
4	то же	Л 40х4 l=1500	4	2.42	
8	ГОСТ 5336-80*	Сетка 50-0Б 2240х1500	2	2.42	
6	ГОСТ 103-76*	— 4х40 l=60	20	1.26	
	см. данный лист	Панель П-3	4		
	ГОСТ 8509-93	Л 40х4 l=1585	8	2.42	
	то же	Л 40х4 l=1500	8	2.42	
	ГОСТ 5336-80*	Сетка 50-0Б 1585х1500	4	2.42	
	ГОСТ 103-76*	— 4х40 l=60	20	1.26	
К-1	см. данный лист	Калитка К-1	1	15.54	
9	ГОСТ 8509-93	Л 40х4 l=1000	1	2.42	
4	то же	Л 40х4 l=1500	2	2.42	
11	ГОСТ 5336-80*	Сетка 50-0Б 1000х1500	1	2.42	
6	ГОСТ 103-76*	— 4х40 l=60	20	1.26	
12	ГОСТ 103-76*	Ушко У1 — 40х4 l=90	2	1.26	
П1	см. данный лист	Петля П1	2	0.535	
13	ГОСТ 10704-91	Труба Ў 22х2 l=90	2	0.97	
14	ГОСТ 7805-70*	Болт М16-6gx60.58(s18) l=200	1	0.35	
15	ГОСТ 397-79*	Шплинт 5х28	1	0.005	
16	ГОСТ 5781-82*	Ў 8 А-I п.м.	96.0	56.88	
17	ГОСТ 103-76*	— 4х40 l=100	60	1.26	
Р1		Ручка Р1			
18	ГОСТ 5781-82*	Ў 12 А-I l=250	1	0.89	
19	ГОСТ 103-76*	— 4х90 l=90	26	1.26	

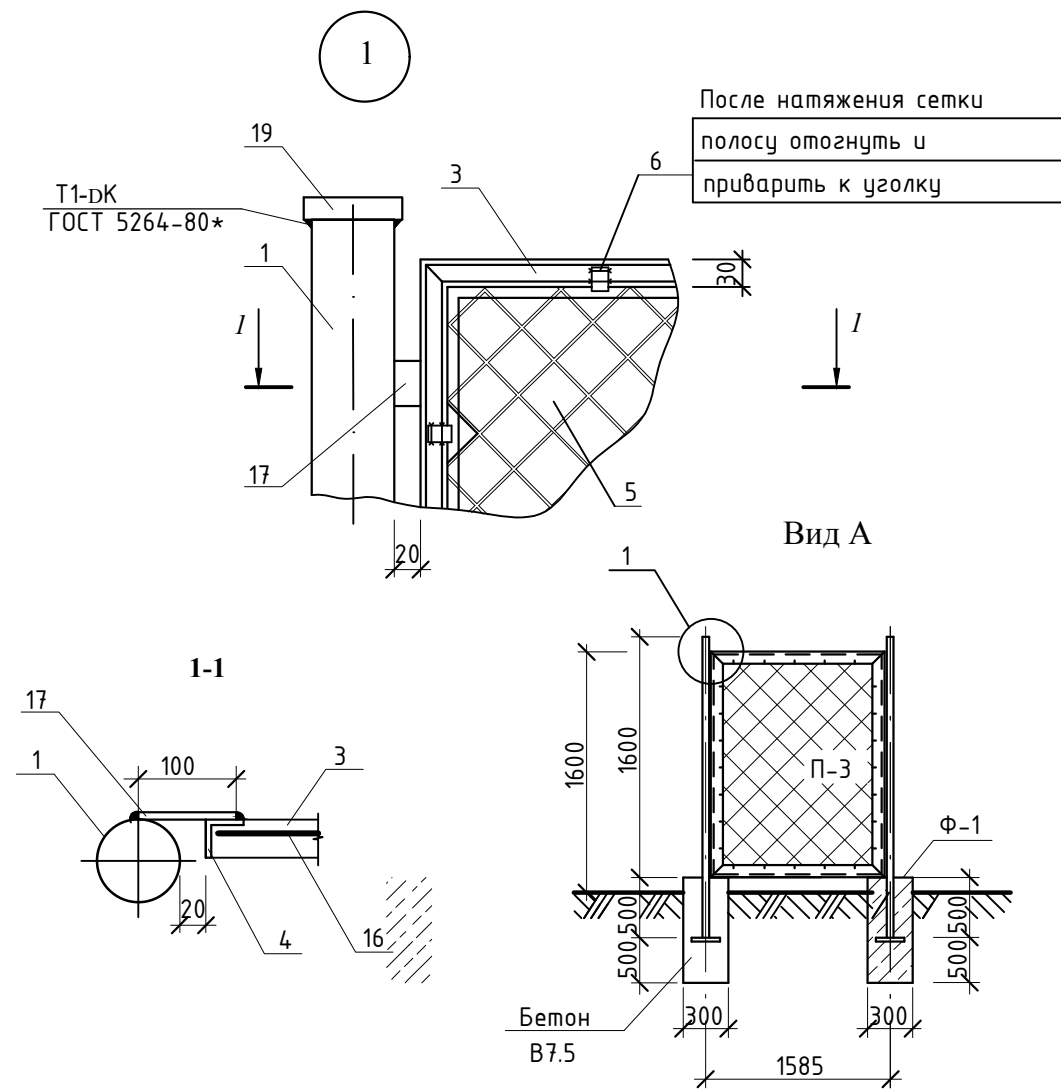Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
Ф-1	см. лист	Фундамент Ф-1	10		
		Бетон кл. В 7,5 м ³	0,09		на 1 столбик



1. При изготовлении металлических элементов ограждения необходимо выполнять требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
2. Столбы и рамки окрасить масляной краской за 2 раза по грунту из железного сурика.
3. Сварные соединения электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*.
4. Уголки привариваются к поз. 1 по месту.

						140-21-ТКР.ГЧ		
						Газоснабжение сушилок в Б.Дороге, расположенных по адресу: 393810, Тамбовская обл., Староруьевский район, с.Большая Дорога, ул.Полевая, д.18		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Крылова			04.23		П	13
ГИП		Торопов			04.23			
Н.контр.		Орлов			04.23	Ограждение шкафного газорегуляторного пункта. Спецификация.	ООО "ЦЭИ" г.Иваново	