


Аксонметрическая схема газопровода

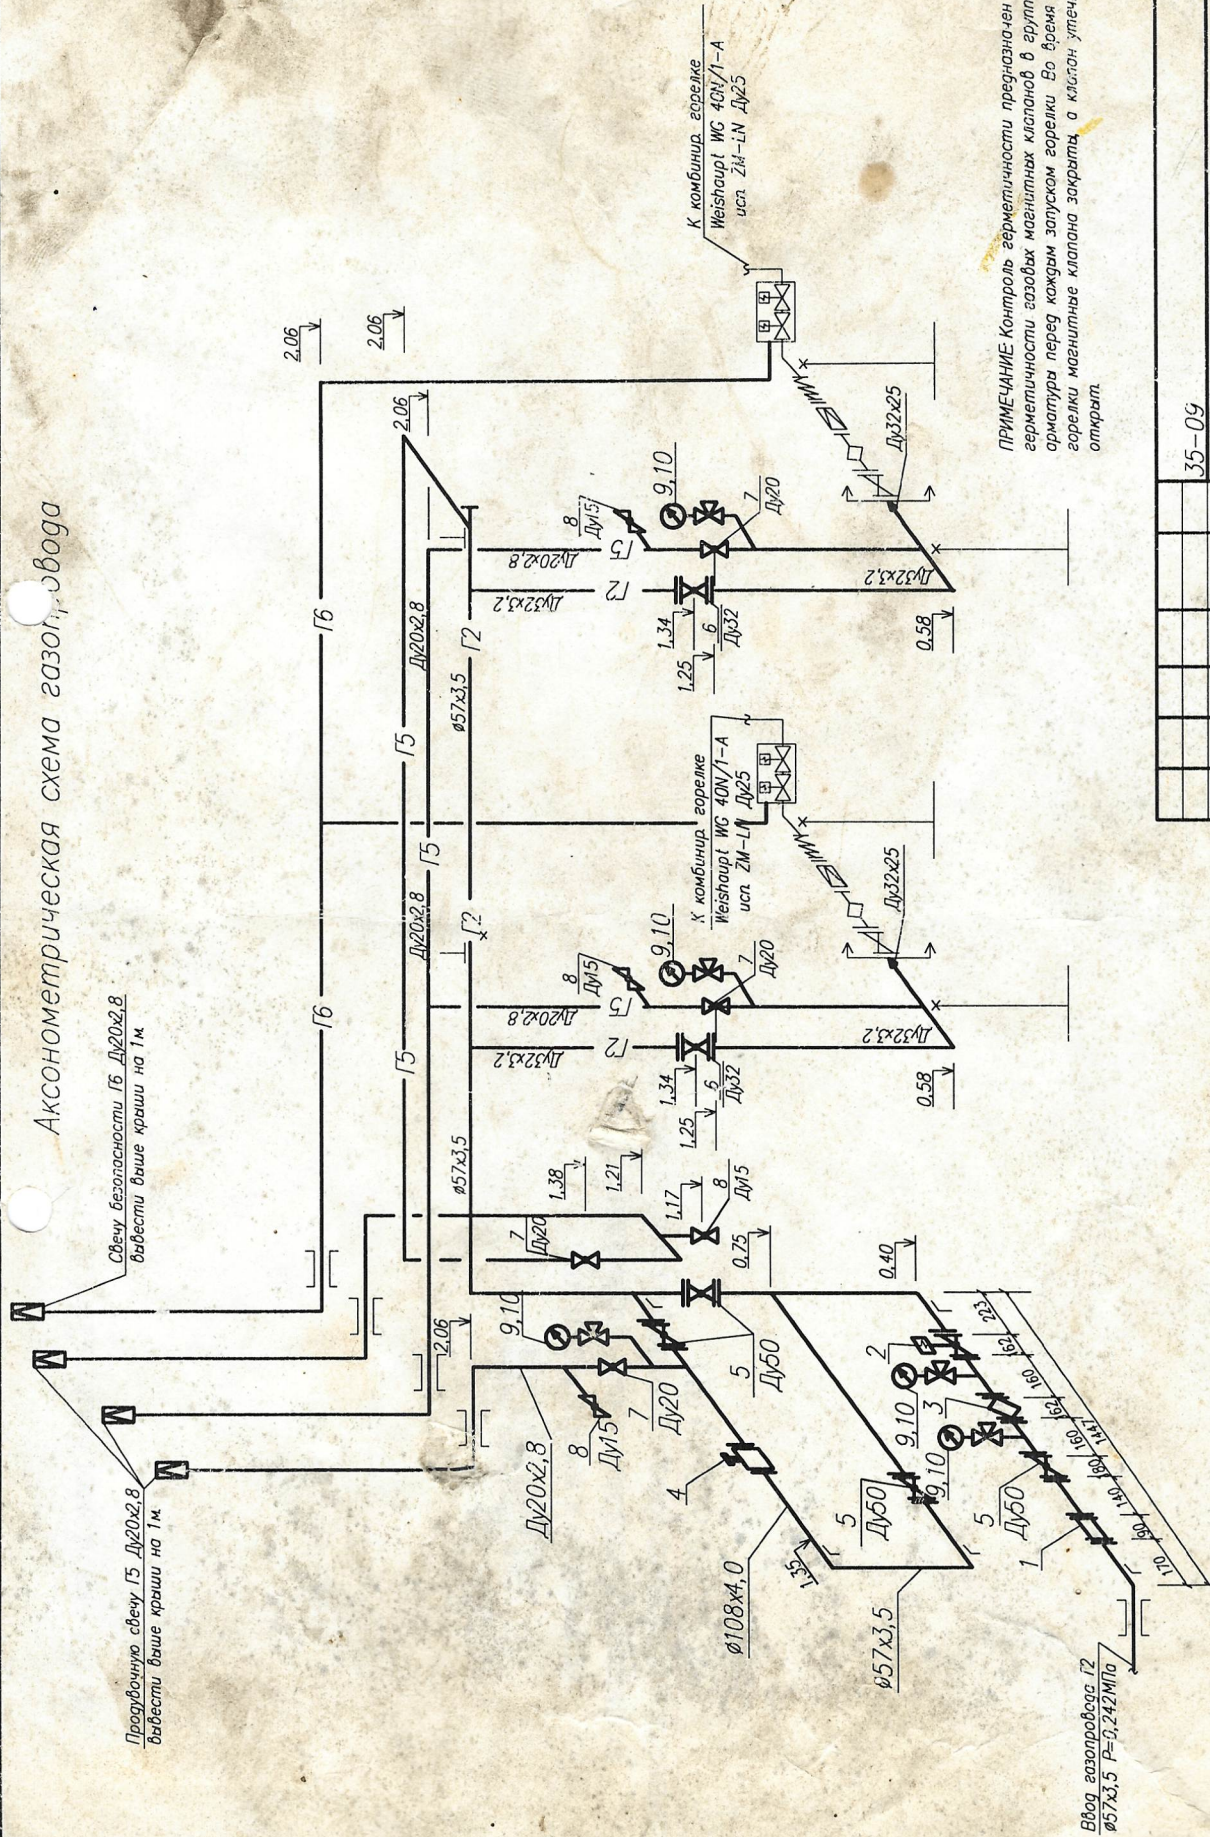

ПРИМЕНЕНИЕ: Контроль герметичности предназначен для проверки герметичности газовых магнитных клапанов в группе газовой арматуры перед каждым запуском горелки. Во время останова горелки магнитные клапаны закрыты, а клапан утечки газа открыт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепление газопровода выполнить по месту с помощью опор, подвесок и крепежного материала.

В комплект поставки горелки входит газовая рама, состоящая из двойного электомагнитного клапана с контролем герметичности, вибровставки, регулятора давления газа на среднее давление, фильтра, шарового крана.

Смотреть совместно с ГСВ п.2

[illegible]